



W-1

Z W-1

trójnik kielichowy zintegrowany z zasuwą typu E2 SYSTEM2000 $\phi 90/80$ nr kat. 4343-HAWLE

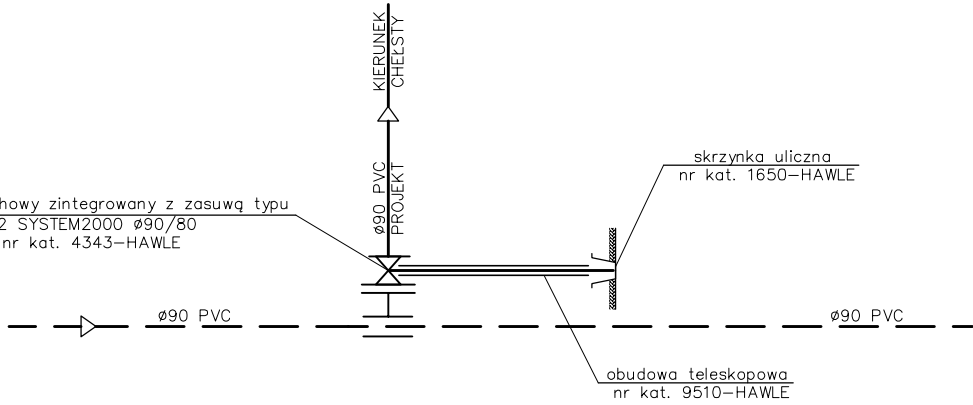

H

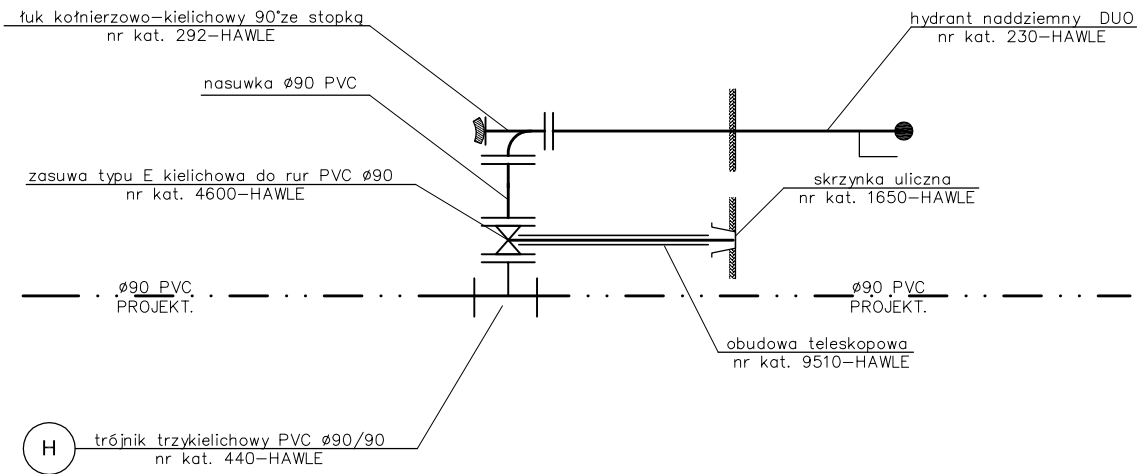

— · · · — · · · — PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA
 — — — — — ISTNIEJĄCA SIĘĆ WODOCIĄGOWA

Przy zmianie kierunków trasy zastosować łuki dokładne lub zbliżone do kąta załamania (45°,90°).
 Ewentualne różnice wykonać poprzez zginanie na gorąco.

Łuki, trójniki i zawory, powinny być wzmocnione blokami oporowymi wykonywanymi na budowie lub przy pomocy bloków prefabrykowanych. Bloki powinny być wykonane z betonu B-15.

USŁUGI PROJEKTOWE, INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ mgr inż. Dariusz Nowiński ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark tel/fax (23) 696-34-37 REGON 280000997 NIP 571-106-33-74		SIEĆ WODOCIĄGOWA ROZDZIELCZA SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW			
		SIEĆ WODOCIĄGOWA SCHEMATY WĘZŁÓW			
INWESTOR	ADRES BUDOWY	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	RYСУNEK 10 FORMAT 420 X 297
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. UL. ZIELIŃSKA 34 13-230 LIDZBARK	OBRĘB CIECHANÓWKO (CIECHANÓWKO-CHELSTY) DZ. 113/1, 3059/1, 3058, 173, 172, 3058, 170, 167, 160/1, 169, 168, 160/4, 97/4, 97/3, 3048/1, 6, 151, 4, 2, 3, 1/1, 50, 48, 51, 53, 55, 77, 78, 79, 81, 85, 103 13-230 LIDZBARK GMINA LIDZBARK	MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. TOMASZ USS	WAM/0072/PWOS/04 UPRAWNIENIA WAM/0025/POOS/08	PODPIS PODPIS	
		BRANŻA SANITARNA	FAZA P.B.	DATA 10.2009	SKALA —