


TR

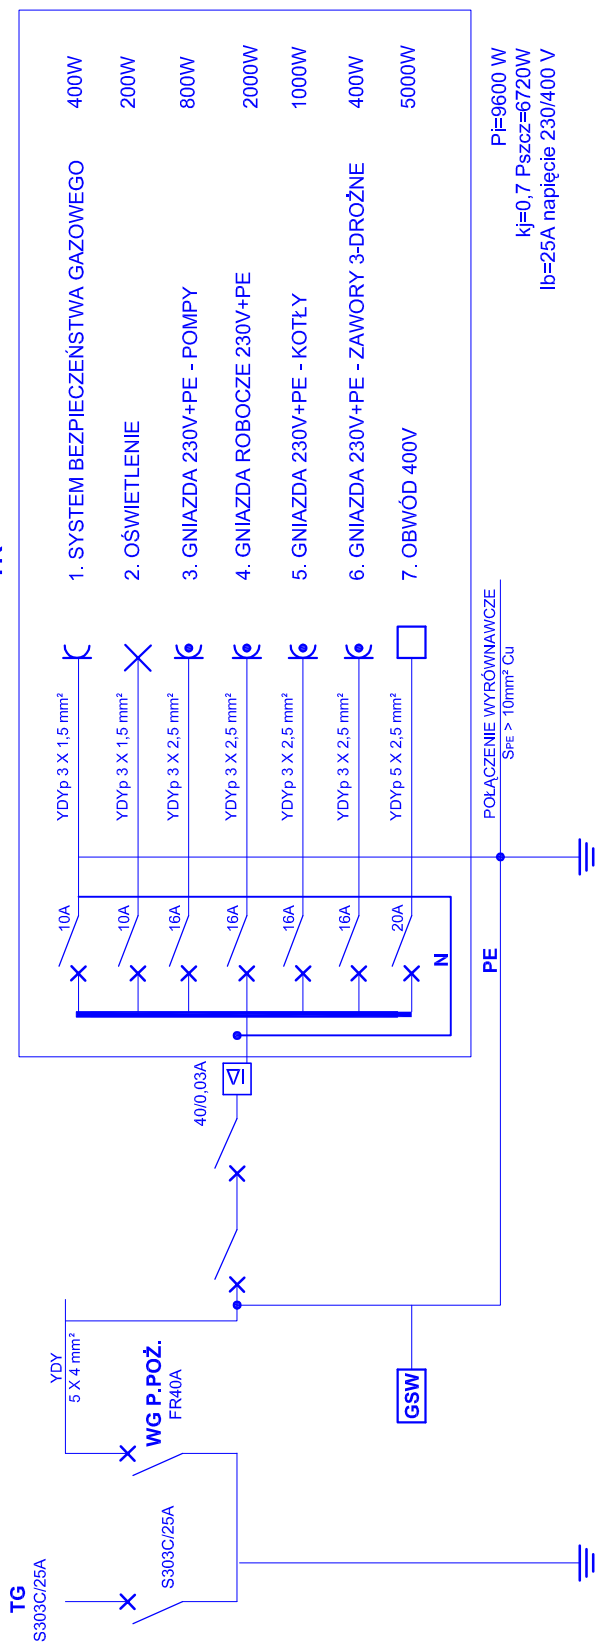

PI=9600 W
kj=0,7 Pszcz=6720W
Ib=25A napięcie 230/400 V

1. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY FR-40A - 1SZT.
2. WYŁĄCZNIK RÓZNICOWOPRĄDOWY 40/0,03A - 1SZT.
3. WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S301B/10A - 2 SZT.
4. WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S301B/16A - 4 SZT.
5. WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S301B/20A - 1 SZT.
6. WYŁĄCZNIK NADMIAROWOPRĄDOWY S303C/25A - 1 SZT.
7. OBUDOWA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR 2 X 12 IP43 - 1 KPL.

OZNACZENIA:

TG - TABLICA GŁÓWNA - ISTNIEJĄCA A3036/25A
TR - TABLICA ROZDZIELCZA KOTŁOWNI - PROJEKTOWANA
WG - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY P.POŻAROWY FR-40A
S303C/25A - ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA KOTŁOWNI

WARMEX

FIRMA WARMEX JAN KOŚCINI
KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO
REGON 130014582 NIP 571-000-04-43

USŁUGI PROJEKTOWE,
INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY
W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ
mgr inż. Dariusz Nowiński
ul. Dworcowa 1,13-230 Lidzbark
tel/fax (23) 696-34-37
REGON 280000997 NIP 571-106-33-74

INWESTOR

ADRES BUDOWY

URZĄD MIASTA I
GMINY
UL. SĄDOWA 21
13-230 LIDZBARK

SZKOŁA
PODSTAWOWA
UL. DZIAŁDOWSKA 13
13-230 LIDZBARK
GM. LIDZBARK

MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE
MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
ROZDIELNIA KOTŁOWNI

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA

PODPIS

ZENON BARAŃSKI

7342/CIE-199/94

**RYSUNEK
18**

SPRAWDZAJĄCY

UPRAWNIENIA

PODPIS

MGR INŻ. DARIUSZ
NOWIŃSKI

WAM/0072/PWOS/04

SKALA

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

FAZA
P.B.

DATA
04.2011

FORMAT
210 x 297