



WENTYLACJA DWUKANAŁOWA  
DACHU OCIEPLONEGO

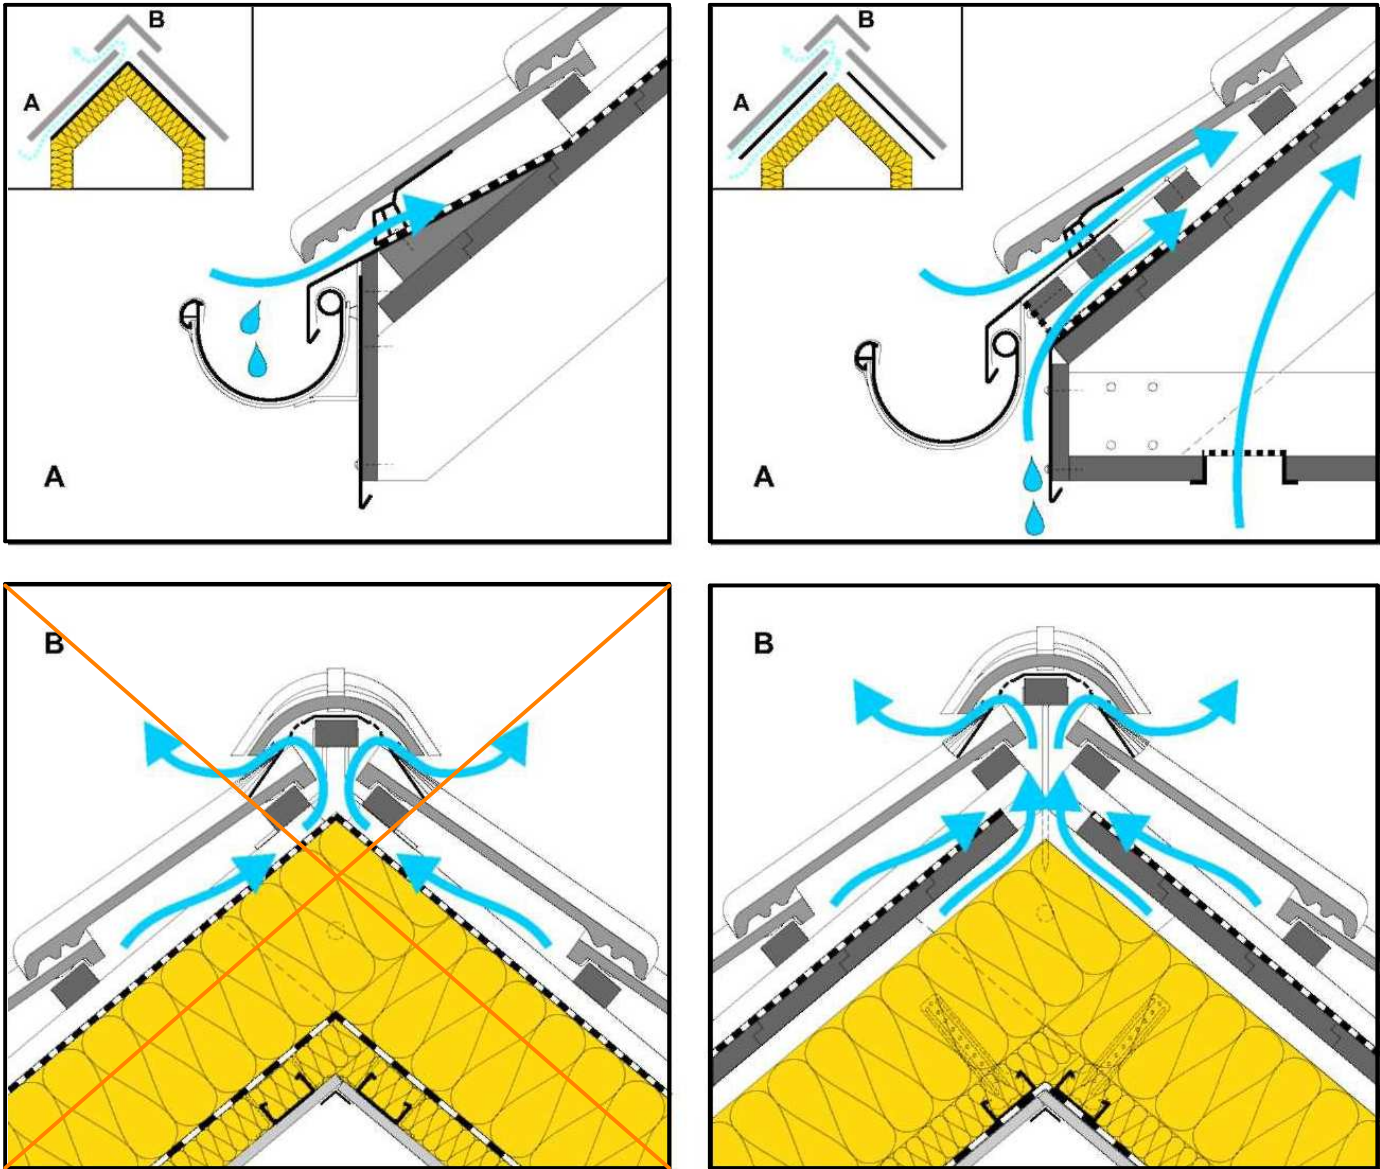

		adres budowy: ul. Działdowska 13 13-230 Lidzbark dz. nr ew. 119/1		
Projekt:	inż. Wojciech Błaszczyk		upr. bud. Cie - 45/90	
Inwestor:	Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21; 13-230 Lidzbark			
Temat:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku SZCZEGÓŁY WENTYLACJI DACHU			
(c) 2001 INTERsoft Sp. z o.o.		skala :	1 : 50	rys. nr: 8
		data :	04. 2011	
		podpis :		