


Zasilanie z istniejącej rozdzielni  
zlokalizowanej na parterze

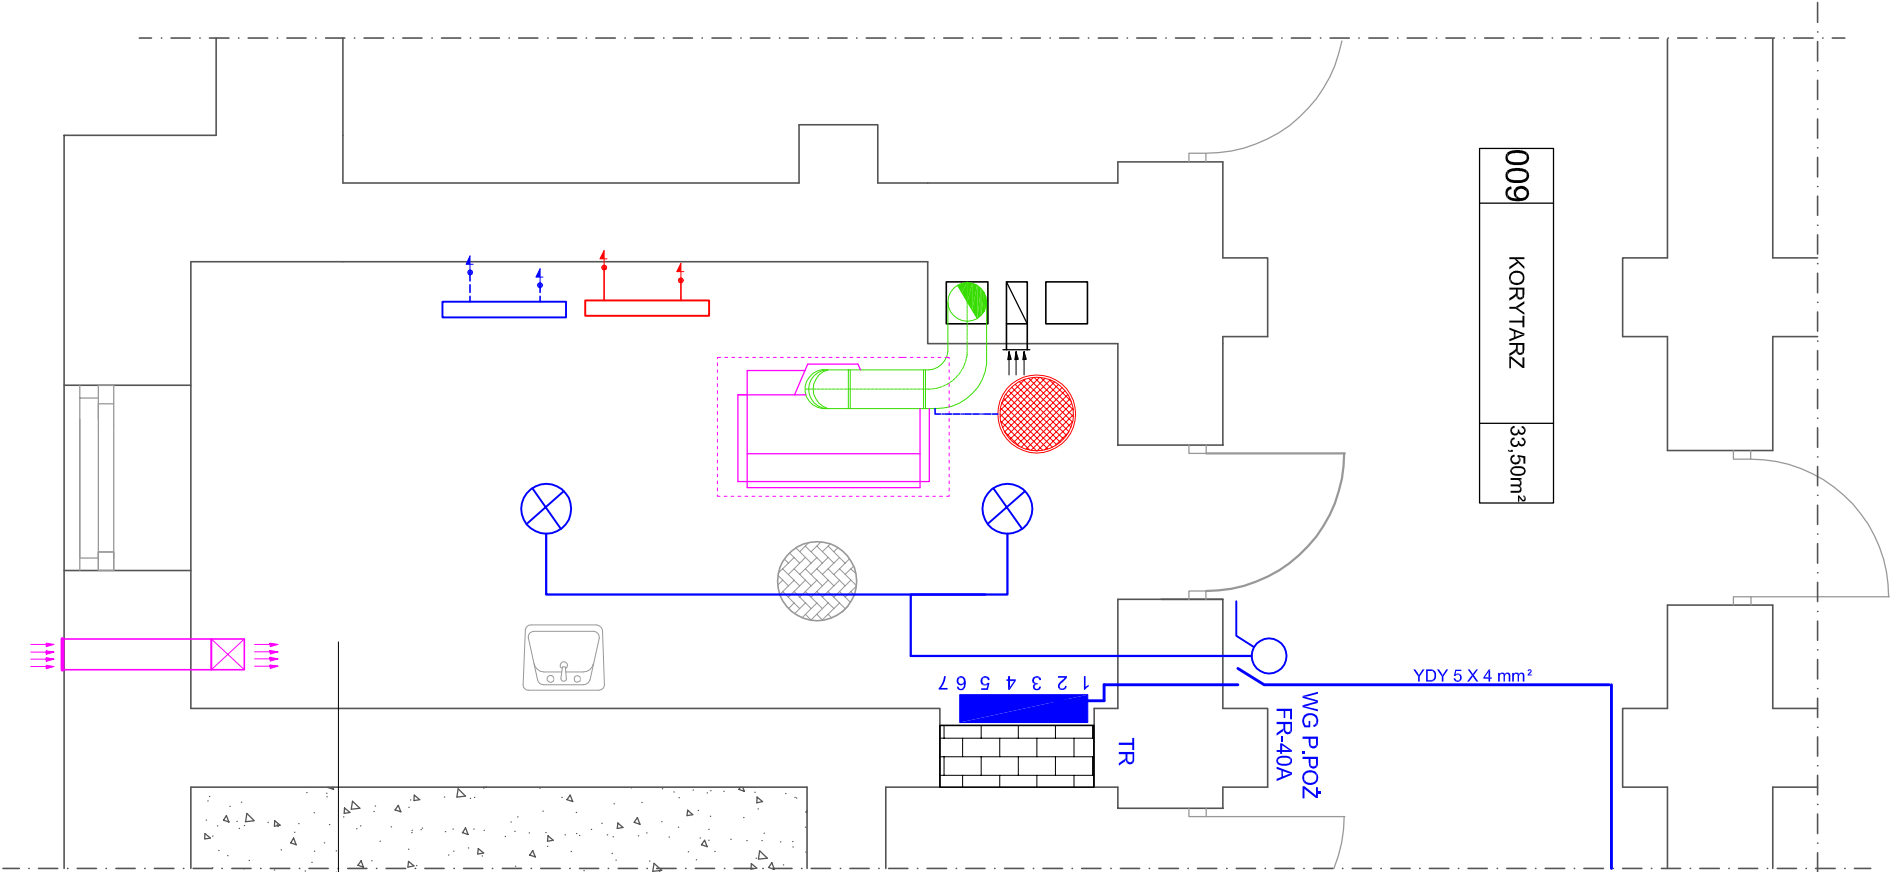

009 KORYTARZ 33,50m²

004 KOTŁOWNIA 15,45m²

OZNACZENIA:

- TG - TABLICA GŁÓWNA - ISTNIEJĄCA A3036/25A
- TR - TABLICA ROZDZIELCZA KOTŁOWNI - PROJEKTOWANA
- WG - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY P.POŻAROWY FR-40A
- S303C/25A - ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA KOTŁOWNI
- ⊗ - PROJEKTOWANE PUNKTY OŚWIETLENIOWE PRZECIWWYBUCHOWE 2x36 W
- ⊕ - PROJEKTOWANE GNIAZDA WTYKOWE 230V + PE BRYZGOSZCZELNE IP-43
- ⌚ - PROJEKTOWANY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY HERMETYCZNY 400A - OBWOD 400A

<b>WARMEX</b> FIRMA WARMEX JAN KOŚCIBSKI KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO REGON 130014582 NIP 571-000-04-43		MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
USŁUGI PROJEKTOWE. INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ <i>m g r i n ż . D a r i u s z N o w i Ń s k i</i> ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark tel/fax (23) 696-34-37 REGON 280000937 NIP 571-106-33-74		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT KOTŁOWNI				
		PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	RYSUNEK 15	
		INWESTOR	ADRES BUDOWY	SPRAWDZAJĄCY		UPRAWNIENIA
URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 DZ.190 13-230 LIDZBARK	MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI	WAM/0072/P/WOS/04	FAZA P.B.	DATA 05.2011	FORMAT 420 x 297