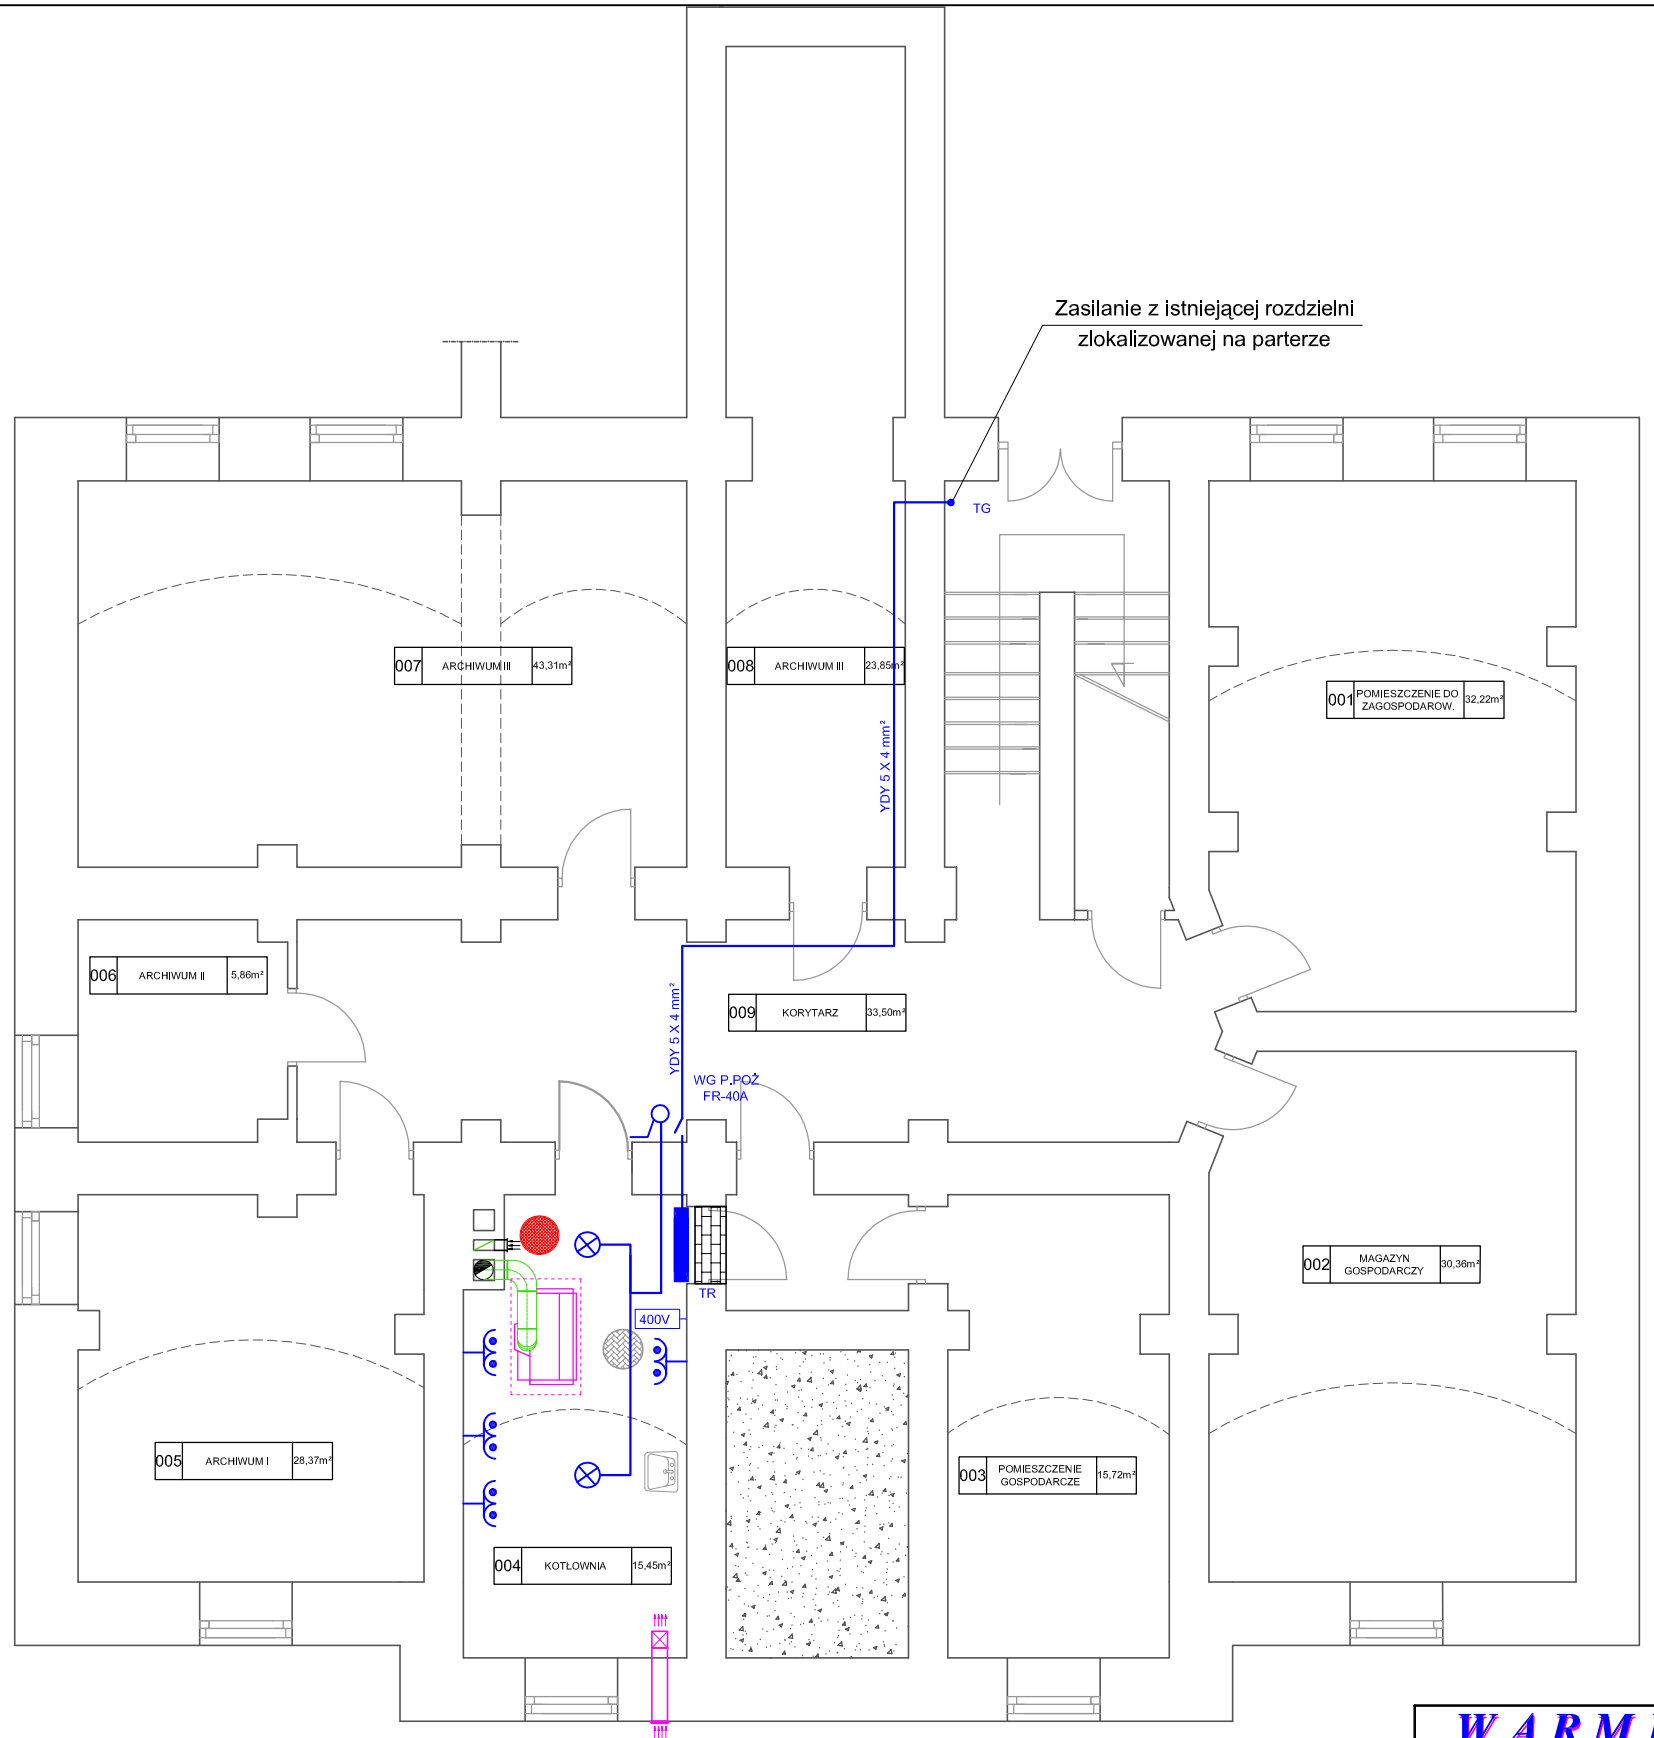

OZNACZENIA:

TG - TABLICA GŁÓWNA - ISTNIEJĄCA A3036/25A
TR - TABLICA ROZDZIELCZA KOTŁOWNI - PROJEKTOWANA
WG - WYŁĄCZNIK GŁÓWNY P.POŻAROWY FR-40A
S303C/25A - ZABEZPIECZENIE OBWODU ZASILANIA KOTŁOWNI
⊗ - PROJEKTOWANE PUNKTY OŚWIETLENIOWE PRZECIWWYBUCHOWE 2x36 W
⊣ - PROJEKTOWANE GNIAZDA WTYKOWE 230V + PE BRYZGOSZCZELNE IP-43
⊸ - PROJEKTOWANY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY HERMETYCZNY
400A - OBWÓD 400A

WARMEX
FIRMA WARMEX JAN KOŚCIŃSKI
KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO
REGON 130014582 NIP 571-000-04-43

USŁUGI PROJEKTOWE,
INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY
W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ
mgr inż. Dariusz Nowiński
ul. Dworcowa 1,13-230 Lidzbark
tel/fax (23) 696-34-37
REGON 280000997 NIP 571-106-33-74

MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE
MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PIWNICY

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	**RYSUNEK 14**
ZENON BARAŃSKI	7342/CIE-199/94		

INWESTOR	ADRES BUDOWY	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA 1:100
URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	**URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 DZ.190 13-230 LIDZBARK**	MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI	WAM/0072/PWOS/04		
		BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA P.B.	DATA 05.2011	FORMAT 420 x 297